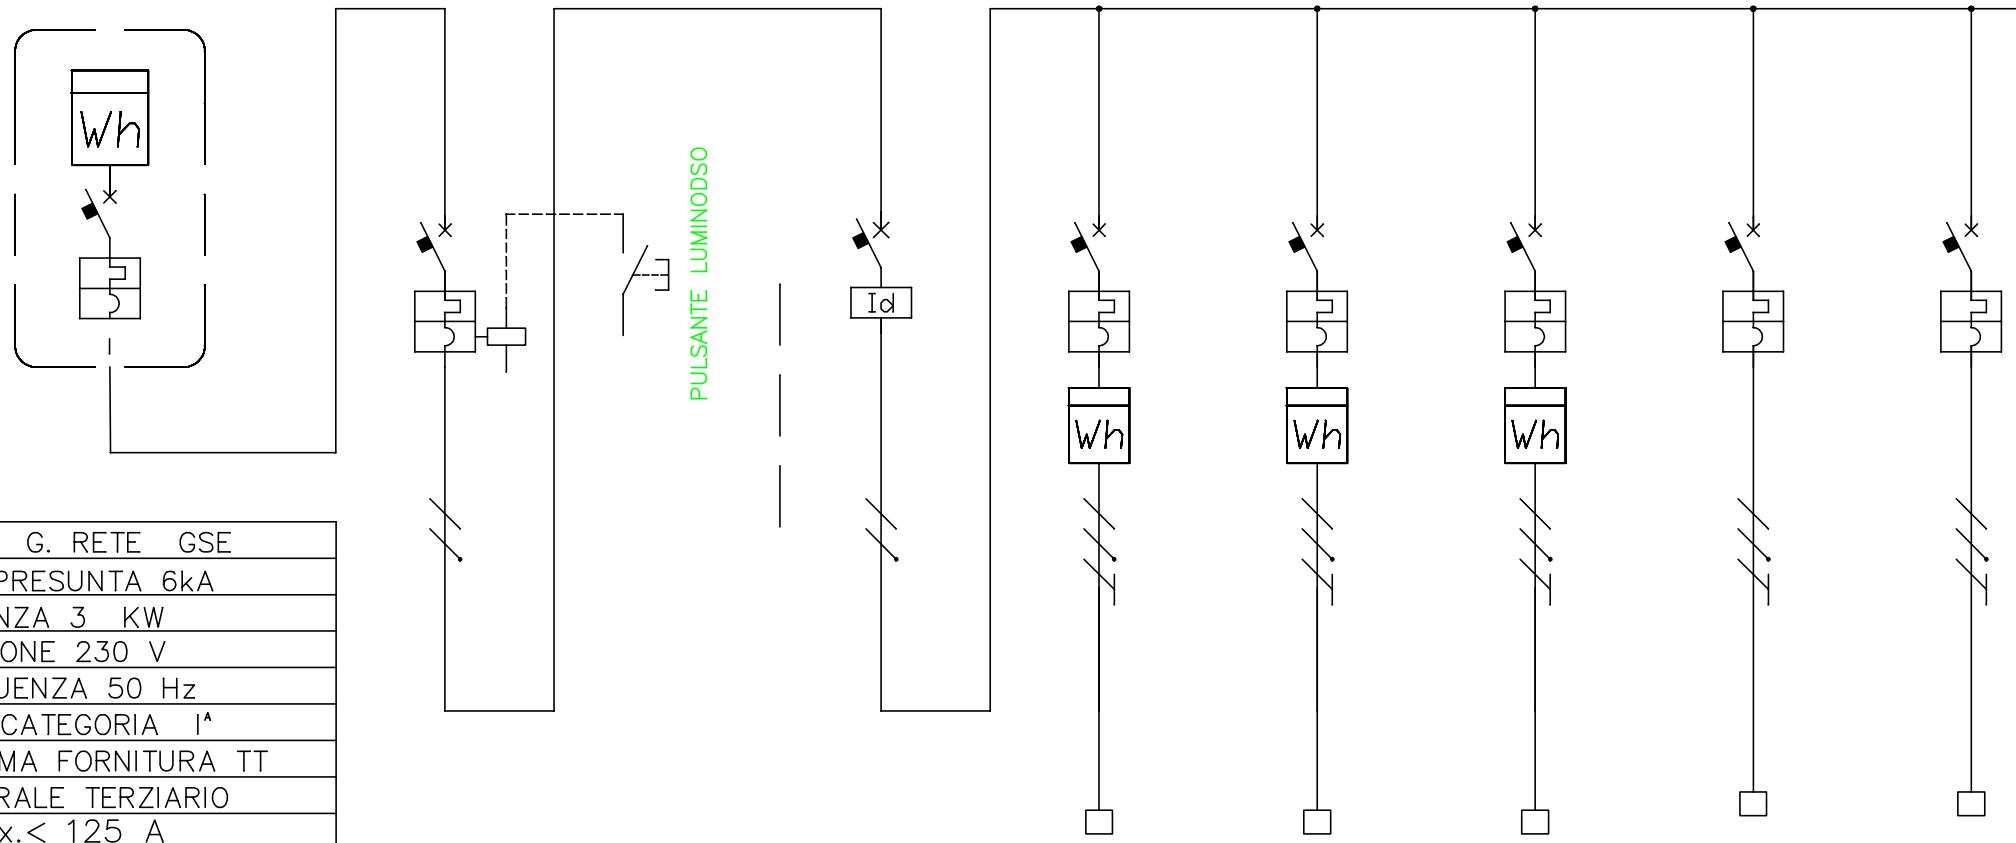

IMPIANTO	
	ENTE G. RETE GSE
	I.CC PRESUNTA 6kA
	POTENZA 3 KW
	TENSIONE 230 V
	FREQUENZA 50 Hz
	TIPO CATEGORIA I^A
	SISTEMA FORNITURA TT
QUADRO	GENERALE TERZIARIO
	I max.< 125 A
	TIPO ASC –PVC
	IP 55 –18 MODULI
	POSA PARETE

UTENZE	Servizio e/o denominazione	LINEA MONTANTE GENERALE
APPARECCHI	Corrente di impiego I_B(A)	16
	Interruttore Poli x I_N(A)	2X20
	Fusibile impiego I (A)	
	Conattore x I_e(A)	
	Relè / bobina	sgancio
	Ausiliario –	
	Funzione /Classe	AC
	Codice Riferimento	
	Potere cortocircuito (kA)	6
	Tipo intervento	Istantaneo
	Curva/Regolazioni	C
	Differenziale nominale (mA)	
CAVI LINEA	Tipo	N07V–K
	Formazione (nxmm²)	2X4
	Lunghezza protetta (>c.t.4%)	
	Portata conduttura I_z(A)	28
	Lunghezza (m)	quadro
	Tipo di posa	esterno
NOTE	Segregazione del contatore	vano dedicato
	poco accesibile	

GENERALE DIFFERENZIALE CENT. TER.	LINEA PDC	LINEA GEN. CONDEN.	LINEA SOLARE TERM.	LINEA LUCE CEN. TE	LINEA FM CEN. TER.
14	12	4	1	1	8
2X25	1P+NX16	1P+NX10	1P+NX6	1P+NX6	1P+NX10
	contatore	contatore	contatore		
A	AC	AC	AC	AC	AC
	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Istantaneo	Istantaneo	Istantaneo	Istantaneo	Istantaneo	Istantaneo
	C	C	C	C	C
30					
N07V–K	N07V–K	N07V–K	N07V–K	N07V–K	N07V–K
2X4	2X4+PE	2X1,5+PE	2X1,5+PE	2X1,5+PE	2X1,5+PE
27	27	20	28	18	18
quadro	quadro	24	25	14	14
esterno	esterno	esterno	esterno	esterno	canale

				IMPIANTO ELETTRICO CENTRALE TERMICA SERVIZIO ENERGIA	CENTRALINO UNITA GESTIONE SERVIZI RISCALDAMENTO E ACS	Per. Ind. Remo Zandonella	1 Q–1 / 1 FOG / – FOGSEG
				ATER BELLUNO	TITOLO	VIA NAZIONALE, 25	
1	maggio 2012	STATO DI PROGETTO		LUOGO VIA S.ANDREA C–D/5 POLPET PONTE NELLE ALPI	QUADROTIPO 18 M IP 55 / RIF. CLIENTE	32042 CALALZO DI CADORE (BL)	maggio 2013 / 1 TOTFOG
REV.	DATA	OGGETTO ADEGUAMENTO	FIRMA		SCHEMA / CLIENTE	TEL 0435 501675 –3389981186	SCALA